


PD1056/1W 型
单相电子式多功能电能表

一、概述

PD1056/1W 单相电子式多功能电表是一款集计量、LCD 显示、通信于一体的电力仪表，可以计量有功电能。通信接口支持 MODBUS-RTU 通信规约。仪表适用于各种能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘和开关柜，包括使用在发电厂、水电站等用电管理自动化系统中。该电子式多功能电能表符合以下标准：GB/T17215.321《静止式交流有功电能表（1级和2级）》或GB/T17215.322《静止式交流有功电能表（0.2S级和0.5S级）》、Modbus-RTU 规约。

二、工作原理

本仪表系列采用了高精度的采样计量、高速的 MCU 进行数据处理以及丰富的液晶显示屏和非易失存储器。

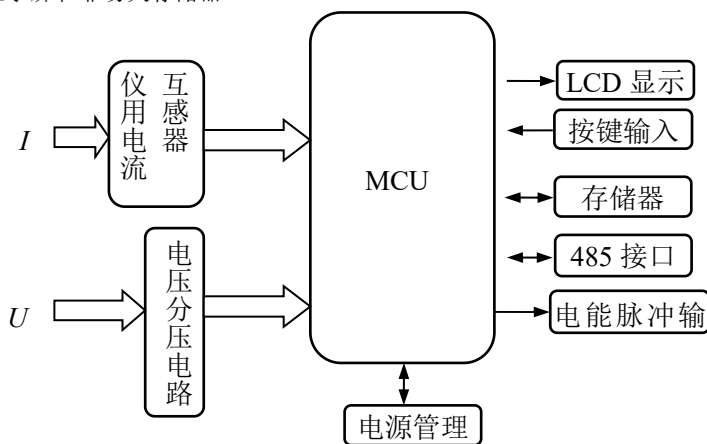

本仪表具有电压、电流采样输入接口，一路 RS485 通信接口，一路有功功率脉冲输出接口；有四个按键输入和段码式液晶显示。

三、技术指标

		项目	性能参数
测量	电压	参比电压 U_n	AC220V
		测量范围	$0.7U_n \sim 1.3U_n$
		极限电压	$1.9U_n$
		功耗	$<0.05VA$
		阻抗	$>2M\Omega$
	电流	额定电流	1A、1.5A、5A
		测量范围	1(6)A、1.5(6)A、5(6)A
		功耗	$<0.05VA$ (单路额定电流)

	电网频率	45~65HZ
计量	电能	有功电能 (准确度等级 0.5S 或 1 级)
	有功电量脉冲输出	1 路光耦输出
通信	接口与通信规约	RS485 口: Modbus RTU 规约
	通信地址范围	Modbus RTU:0~ 247
	波特率	600bps~9600bps
环境	工作温度	-25℃~+60℃
	极限工作温度	-35℃~+70℃
	相对湿度	≤95% (无凝露)
工作电源		交直流两用电源(范围: 40V~420V) 功耗: ≤1W, 2VA
尺寸		外形尺寸(mm): 96×48×121 开孔尺寸(mm): 92×45
重量		450g

四、主要功能特点

1. **计量功能** 计量正反向有功电能, 反向是否计入正向可选择(事先按用户合同要求厂内预制)。

2. **显示与按键功能**。

3. **通信功能**。

注: 显示查询出的为一次侧数据(即二次侧数据乘以变比后的数值), Modbus RTU 协议抄读出的均为二次侧数据。

4. **功率脉冲**: 仪表提供空节点有功脉冲输出, 脉冲输出宽度为(80±5)ms, 最大容许通过电流为 50mA (DC), 最高工作电压 80V (DC)。

5. **安全管理**

(1) 仪表具有编程密码保护: 由密级和密码组成, 用于参数设置和密码修改;

(2) 所有设置都要通过组合按键(由“←”键+“→”键组合按下至“PASS”画面并输入正确密级密码确认至“SET”画面)后, 仪表处于编程状态后才可操作。编程按键按下后 10 分钟内有效, 掉电以后编程允许失效;

(3) 计量方式字参数只支持厂内设置。电能计量数据可根据用户需求提供出厂(是否允许)清零功能(事先按用户合同要求厂内预置)

(4) 当使用错误密码对电表连续设置操作(包括通信设置和按键编程设置)达到设定次数(出厂缺省为 3 次), 表计参数设置功能闭锁(出厂缺省为 60 分钟)。

五、操作与显示

1. 液晶全屏及显示说明



图 5.1 液晶全屏介绍

2. 按键翻页显示说明

2.1 按键翻页显示模式下按键功能介绍

按键标识符	▲	▼	↶	↷
按键功能	①按“▲”或“▼”可由循显状态切换到按显状态 ②“▲”由当前屏翻到上一屏；“▼”由当前屏翻到下一屏。		循显状态下锁屏（闪烁）显示或解锁显示（循显）	

2.2 显示数据项目介绍

正向有功电能	软件版本
反向有功电能	故障指示
有功脉冲常数	全屏显示


2.3 按键翻屏操作说明

	<p>该屏为正向有功电能项。“</p> 表示仪表处于通信状态。图中显示数据为：正向有功电能=543.02kWh。
	<p>该屏为正向有功电能项。当计量的电能数据超出 8 位整数“kWh”单位量时，“×1000”与“kWh”组合表示“MWh”单位量。图中显示数据为：当正向有功电能=708436MWh。</p>
	<p>该屏为反向有功电能项。“</p> 表示仪表处于通信状态。图中显示数据为：反向有功电能=543.02kWh。
	<p>该屏为有功脉冲常数项。图中显示数据为：2000imp/kWh</p>
	<p>该屏为软件版本日期项。图中显示数据为：软件版本日期为：08 年 04 月 17 日；</p>
	<p>该屏为接入电网故障指示项。“E”后依次为电压断相、电流反向故障指示位。图中显示数据为：电流反向故障。</p>




注：显示数据均为二次侧数据乘以变比后的数值。Modbus RTU 协议抄读出的均为二次测数据。

3. 按键设置参数说明

3.1 设置方式下按键功能介绍

按键标识符	▲	▼		
按键功能	“▲” 切换数字或翻屏 “▼” 移动光标位置或翻屏。		① “  ” 键与 “  ” 键同时按下进入设置屏。 ② 按 “  ” 键进入下一级菜单或“确认”参数设置。 ③ 按 “  ” 键返回上一级菜单或“取消”参数设置。注	

注：

通过“▲”和“▼”调整好参数值后按“”键一次，显示出现“Sure”，这时继续再按“”键一次则成功修改参数。若在显示出现“Sure”后马上按“”键，则取消该次参数修改。


3.2 按键可设置数据项

序号	第一级菜单		第二级菜单			
	符号	定义	符号	定义	范围	备注
1	485	通信设置	bPS	波特率	600~9600	
			06US	Modbus 地址	000~247	
			dLAY	Modbus 发送延时	000~9999	单位 毫秒
2	PFCF	变比设置	PF-A	电压变比整数	0000~9999	组合成 0~9999.9999
			PF-b	电压变比小数	0000~9999	
			CF-A	电流变比整数	0000~9999	组合成 0~9999.9999
			CF-b	电流变比小数	0000~9999	
3	dl SP	显示设置	PrES	无操作回循显状态时间	00~99	单位: 分钟
			LI 9H	无操作背光点亮时间	00~99	单位: 分钟
			CYCL	循环显示间隔时间	00~99	单位: 秒

注:

- ① 通信设置和按键设置时均需要显示密码（0 级或 1 级，3 位密码）配合才能有效设置。
- ② 输入不同的密级和相应密码，则按键设置只开放对应的参数设置功能（通信设置不受限制）。
- ③ 按键设置权限说明：0 级密码—表格中参数全开放；1 级密码—表格中关闭变比参数项；

3.3 按键设置操作示例 (以“485 通信设置”为例)

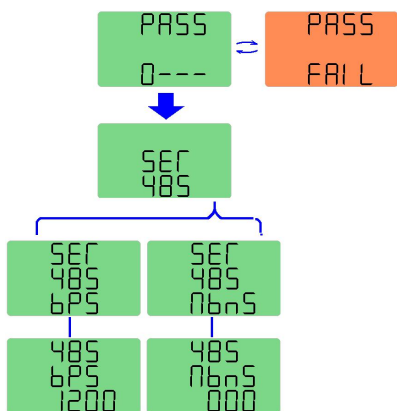

任意时刻下，同时按下仪表的“←”和“→”键进入“PASS”屏，显示数据第一位表示密级，后三位为密码（按“▲”，切换数字，按“▼”，切换输入位），按“←”键确认。若密级和密码输入不正确，则出现错误提示“FAIL”。这时按“←”键可重新输入密码，按“→”键退出，回到循显状态（若连续错误达到设定次数，则仪表参数设置功能会闭锁一段时间。若密码认证通过，则可以进入第一级菜单。图中为“485”菜单下的读写项：可设置 RS485 通信口的波特率和通信地址。


输入好设置参数并按下“←”键确认后，出
再按“←”键一次使新参数生效。在参数
“→”键，将取消设置或退回上一级。




说明：在选择或
现“SURE”确认屏，
设置的任意时刻，按

六、安装与接线


1. 仪表安装尺寸

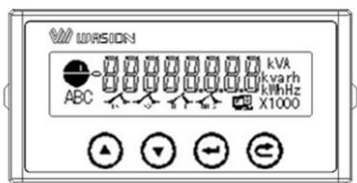

正视图

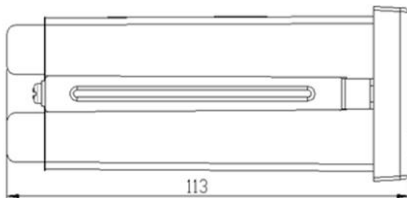

侧视图

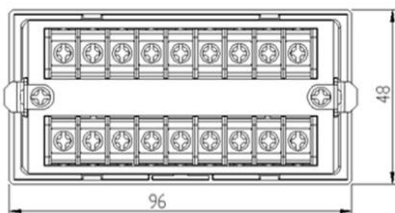

后视图




开孔尺寸

2. 仪表安装前期注意事项


- ① 仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强电(磁)场的地方。
- ② 工作环境温度为： $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ，湿度： $\leq 95\%$ （无凝露）。
- ③ 仪表必须牢固安装，以防止震动导致安全事故。
- ④ 配电屏的各项尺寸设计（特别是一屏多表的安装模式）要给仪表产品维护的安全性和操作方便性留有足够的余地。
- ⑤ 电气连接线要求：电压输入线、电源线用 1.5mm^2 多股阻燃铜线，RS485 通信用 1.0mm^2 屏蔽双绞线。
- ⑥ 电气连接要求：仪表电压输入回路和工作电源回路必须接入合适的保险丝(如 0.5A 保险丝)

3. 仪表接线图

(1) 仪表主端子接线图

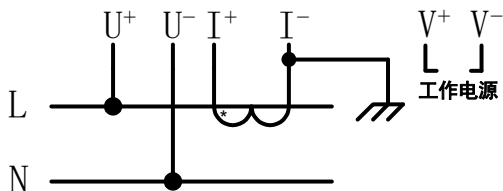

(2) 仪表端子定义

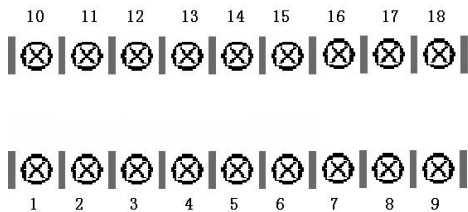

1 → V+	工作电源	10 → P+	有功脉冲输出
2 → V-		11 → P-	
3 → A	RS-485 通信口	12 → NC	
4 → B		13 → NC	
5 → G	RS-485 通信地	14 → NC	
6 → U1		15 → NC	
7 → U2	单相交流或直流电压输入	16 → NC	
8 → I1		17 → NC	
9 → I2	单相交流或直流电流输入	18 → NC	

七、通信使用说明

仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议，通信口波特率可在 600bps、1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps 之间设置。

仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接，布线时要考虑整个网络的布局：如通信线缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

注：

- ① 在布线工程上要严格按照要求施工；
- ② 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上，以便于诊断和测试；
- ③ 要在与上位机连接的电缆屏蔽层的一端有效接地(保护地：大地、屏柜、机箱等)，避免两点或多点接地
- ④ 进行 RS-485 电缆连接时，尽量使用双色双绞线，所有的 485 通信口“A”端接同一种颜色，“B”端接另一种颜色。
- ⑤ RS-485 总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过 1200 米。

以下为通信规约说明：

1 MODBUS RTU 协议：

1.1、协议概述

(1) 协议类型

本协议为 MODBUS RTU 协议，适用于嵌入式电能表的实时通信。本协议旨在规定终端设备（从站）与总线接口单元（主站）之间的数据交换以 MODBUS 的 RTU（Remote Terminal Unit）模式实现。协议采用异步主从半双工方式通信，通信由主站发起，从站在接收到主站请求后作出相应的应答。通信响应时间 <0.2 秒。

(2) 物理层

- 传输接口： RS-485
- 通信地址： 0~247
- 通信波特率： 600bps~9600bps
- 通信介质： 屏蔽双绞线

(3) 数据链路层

- 传输方式： 异步主从半双工方式
- 数据帧格式： 一位起始位，8 位数据，偶校验位，一位停止位
- 数据包格式：

地址(Address)	功能(Function)	数据(Data)	校验码(CRC)
8bits	8bits	n×8bits	16bits

数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码，其中每个数据包需作为一个连续的位流传输。当主站数据包到达从站后，与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据，从站对数据校验后，如果没有错误，就执行数据包中的请求，并将响应数据组包后发给主站，从站返回的响应数据包中包含有以下内容：从站地址（Address）、执行的功能（Function）、功能执行生成的请求数据（Data）和校验码（CRC）。

● 地址域（Address）

地址域在数据包的开始部分，由一个八 bits 数据组成，这个数据表示主站指定的从站地址，总线上每个从站地址是唯一的，从站的有效地址范围在 0~247 之内。当主站发送数据包后，只有与主站查询地址相同的从站才会有响应。

● 功能域（Function）

功能域描述了从站所执行的何种功能，下表说明了所有功能码的意义。

代 码	定 义	具体功能
03H	读数据	读取一个或多个变量的当前二进制值
10H	预置多寄存器	用特定的二进制值改写多个变量的值

● 数据域（Data）

数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。其中这些数据的内容可能是地址代码，或数据。

● 校验码域（CRC）

校验码是主站、从站在 CRC 校验传输数据时形成的 16bits 的校验数据。由于通信中存在各种干扰，因此通信中传输的数据可能会发生改变，CRC 校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程中发生了失真的数据，提高了系统的安全性和效率。校验码的形成规律见附录一中的说明。

1.2、应用层功能详解

(1) 读数据命令(功能码 03H)

● 读数据下行帧格式

设备通信地址 (0~247)	功能代码 (03H)	数据域起始 地址高字节	数据域起始 地址低字节	数据域长 度高字节	数据域长 度低字节	CRC 校验低 字节	CRC 校验 高字节
-------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------

● 读数据应答帧格式

设备通信地址 (0~247)	功能代码 (03H)	数据长度 字节数	数据内容	数据内容	数据内容	CRC 校验 低字节	CRC 校验高 字节
-------------------	---------------	-------------	------	------	------	---------------	---------------

● 示例

抄读表地址数据下行帧为：

设备地址	03H	00H	00H	00H	01H	校验低	校验高
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

应答帧为：

设备地址	03H	02H	数据 1	数据 2	...	校验低	校验高
------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

(2) 预置多寄存器命令(功能码 10H)

● 预置多寄存器下行帧格式

设备地址	功能代码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量数高字节	变量数低字节	数据字节数 n	数据字节 1	数据字节	数据字节 n	CRC 校验低字节	CRC 校验高字节
0~247	(10H)										

● 预置多寄存器应答帧格式

设备地址	功能代码	变量起始地址高字节	变量起始地址低字节	变量数高字节	变量数低字节	CRC 校验低字节	CRC 校验高字节
0~247	(10H)						

● 示例

重新设置表的地址为 12，下行帧为(其中 12 的十六进制表示为:000CH)：

设备地址	10H	00H	00H	00H	01H	02H	00H	0CH	校验低	校验高
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

应答帧为：

设备地址	10H	00H	00H	00H	01H	校验低	校验高
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.3、CRC 校验方法

冗余循环码（CRC）包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送设备计算，放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的CRC码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符，如果两者不相符，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一字节，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相异或，这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。

计算CRC码的步骤为：

- 预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1），称此寄存器为CRC寄存器。
- 把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器。
- 把寄存器的内容右移一位（朝低位），用0填补最高位，检查最低位。

- 如果最低位为0：重复第3步（再次移位）；如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010 0000 0000 0001）进行异或。
- 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理。
- 重复步骤2到步骤5，进行下一个8位数据的处理。
- 最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

1.4、Modbus 协议

注：每次最大可抄读 35 个寄存器，当抄读寄存器地址不在表列中时，返回 0。

(1) 常规设置参数列表

参数名称	地址	长度	读	写	数据范围	数据备注
Modbus 地址	0000H	2	*	*	0~247	
通信波特率	0001H	2	*	*	0~6	0:2400bps 1:4800bps 2:9600bps 3:保留 4:保留 5:600bps 6:1200bps
电压变比高 16 位	0002H	4	*	*	0~99999999	电压变比值=设置值/10000； PT = 0 时 默认为 10000
电压变比低 16 位	0003H					
电流变比高 16 位	0004H	4	*	*	0~99999999	电流变比值=设置值/10000； CT = 0 时 默认为 10000
电流变比低 16 位	0005H					
电量清零	0006H	2		*		需清零允许有效或厂内设置
有功脉冲常数	0007H	2	*	*	100~65500	能被 100 整除
设置模式字 1	0009H	2	*	*	0~255	厂内设置
设置模式字 2	000AH	2	*	*	0~255	厂内设置
运行状态字 2	000CH	2	*		0~255	注 2
循显时间	000DH	2	*	*	0~99	秒
表号	000EH	2	*	*	0~65535	
用户号	000FH	2	*	*	0~65535	
设备号	0010H	2	*	*	0~65535	
设置 0 级密码	0011H	2		*	00000~65535	按键需输入 0 级密码
设置 1 级密码	0012H	2		*	00000~65535	按键需输入 0 级或 1 级密码

注 1：设置参数时必须进入按键编程状态，且满足数据备注中条件。

注 2：电表运行状态字 2（1：反向，0：正向）

Bit7~Bit1	Bit0
保留	有功电能方向
	0:正向 1:反向

(2) 电能量参数地址列表

参数名称	地址	长度	读	数据范围	单位
正向有功电能高 16 位	2000H	4		0~ 4294967295	0.1Wh

威胜集团有限公司

正向有功电能低 16 位	2001H		*		
反向有功电能高 16 位	2100H	4	*	0~ 4294967295	0.1Wh
反向有功电能低 16 位	2101H				

八、使用和维护

★必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

★安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。电表仰视时显示效果最佳，故应垂直安装。

★表计应存放在温度为-35℃~70℃，湿度≤95%（无凝露）的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁，且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物或气体。

★电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据 GB/T15464—1995《仪器仪表包装通用技术条件》和 GB/T9329《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存。

★仪表的工作环境应有避雷措施。

九、保修事项

1. 免费服务条例

★本产品自购买之日起，在用户遵守说明书规定的使用要求下，并在制造厂铅封完整的情况下，发现电能表不符合产品标准所规定的要求时，12个月内制造厂给予免费维修或更换，购买日期以发票、收据（公司认可的有效凭据）或发票复印凭据。

★在正常使用下产品发生故障的，用户凭发票与保修单一起到威胜在全国各地的事务所联系保修事宜。

★维修产品的型号与保修单上的型号要保持一致，否则不予保修。

2. 有偿保修条例

★不能出示保修卡。

★保修卡上有漏记、改写以及没有销售单位名称和签单的。

★由于火灾、天灾等自然灾害引起的损伤。

★由于运输、搬运时掉落、进水或由于操作不当而发生的故障、损伤。

★由于未按使用说明书上所要求的使用方法和注意事项操作而引起的故障、损伤。

★有人为改造、分解、组装和因使用不当而发生的故障。

★消耗品、赠送品。

★换制造厂家铅封和标识已被更换的。

★产品超过免费保修期的。

注意：要维修时请与保修卡一起送往指定的事务所，运输费原则上由用户承担。

★本保修卡只能在中国国内有效。

★本保修卡遗失后不再补发，请注意保管。

★当用户对保修条款有特殊要求，按合同执行。